
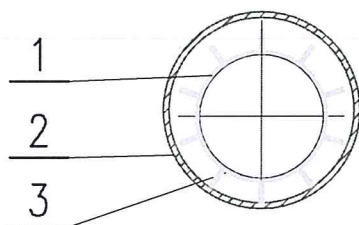


PRZEJŚCIE POD JEZDNIĄ W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ

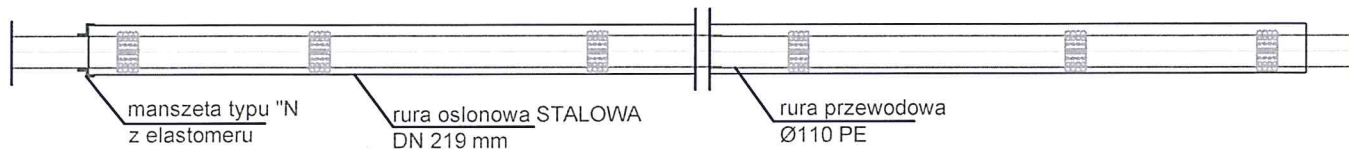

1. Rura przewodowa Ø110PE
2. Rura osłonowa stalowa DN 219mm
3. Płozy typu "L" na dz=110; wys. płozy - 24mm, ilość el. w jednym pierścieniu - 10szt. rozstaw pierścieni co 1,5m;

Obsługa Inwestycji Paweł Godlewski ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 1, 18-421 Piątnica Poduchowna NIP 723 15 12 933, tel.: 663 489 908				
Inwestor:	Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica			Nr rys: 9
Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø110 NA TERENIE DZIAŁEK NR 99/39 I 141/1 W PIĄTNICY PODUCHOWNEJ			
Nazwa rys.:	Schemat montażu wodociągu w rurze osłonowej			
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień	podpis
Projektant:	sanitarna	mgr inż. Paweł Godlewski	PDL/0138/PBS/16	
Nr arkusza:				
Piątnica Poduchowna, 25 kwietnia 2019 r.			skala:	